


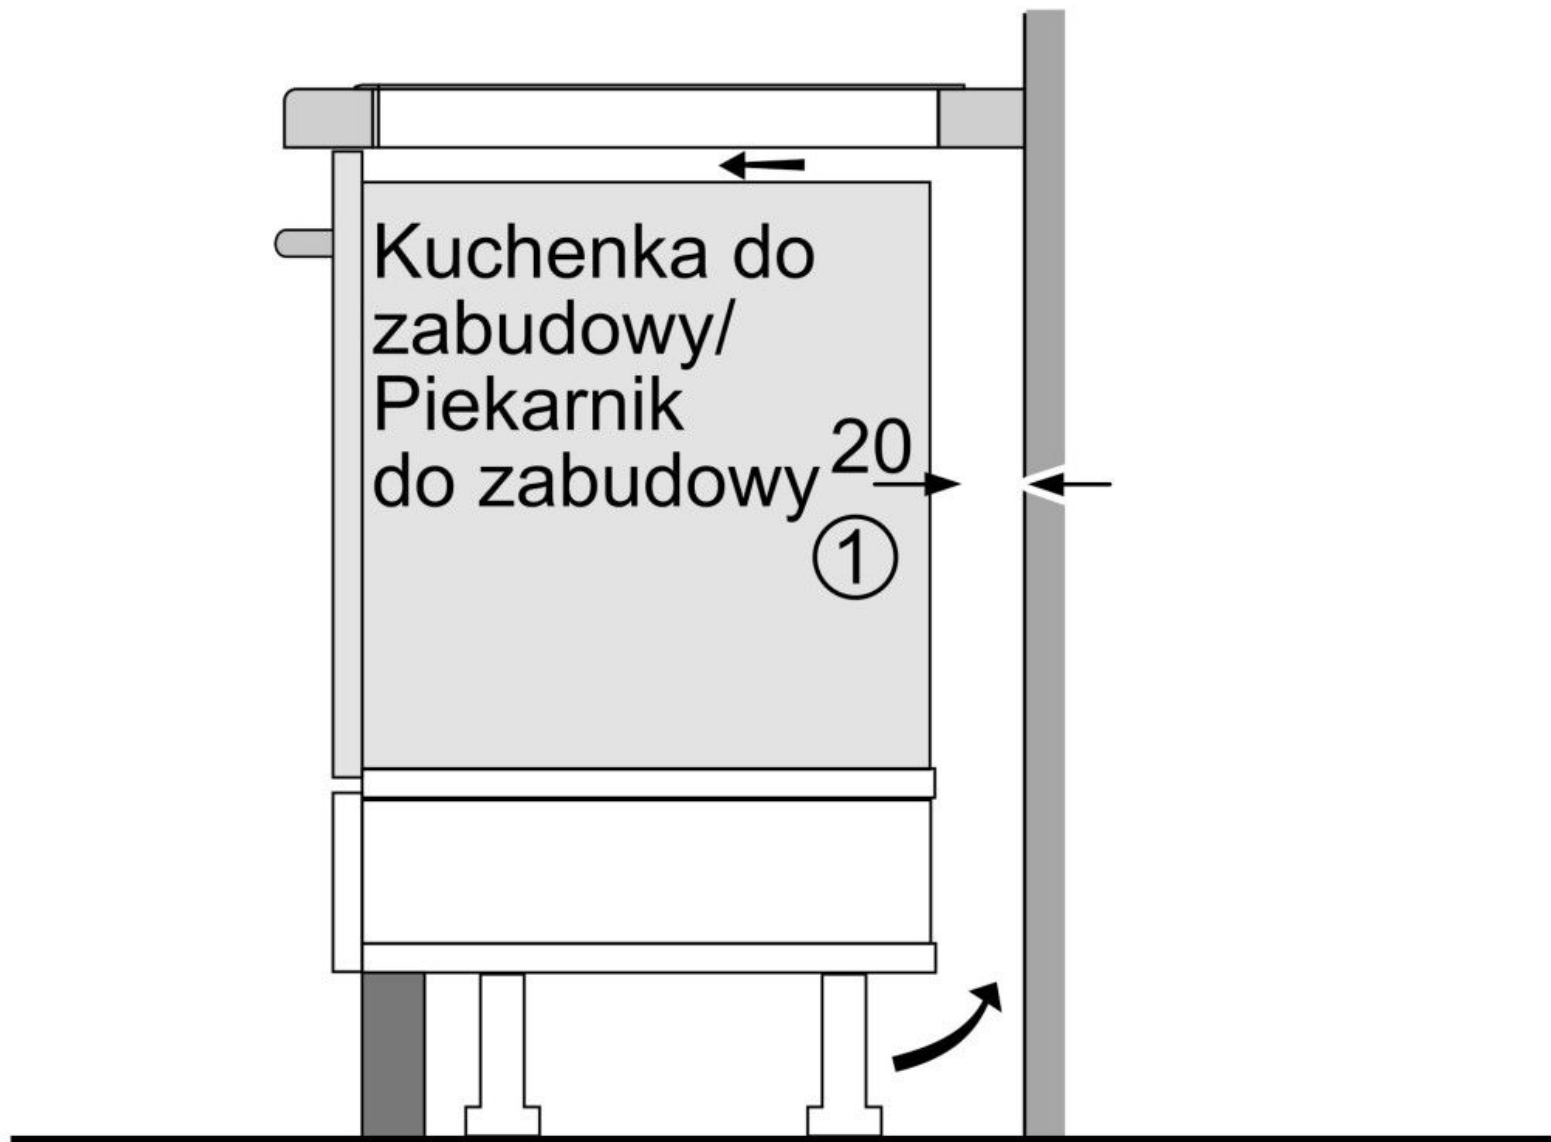

①

Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm