


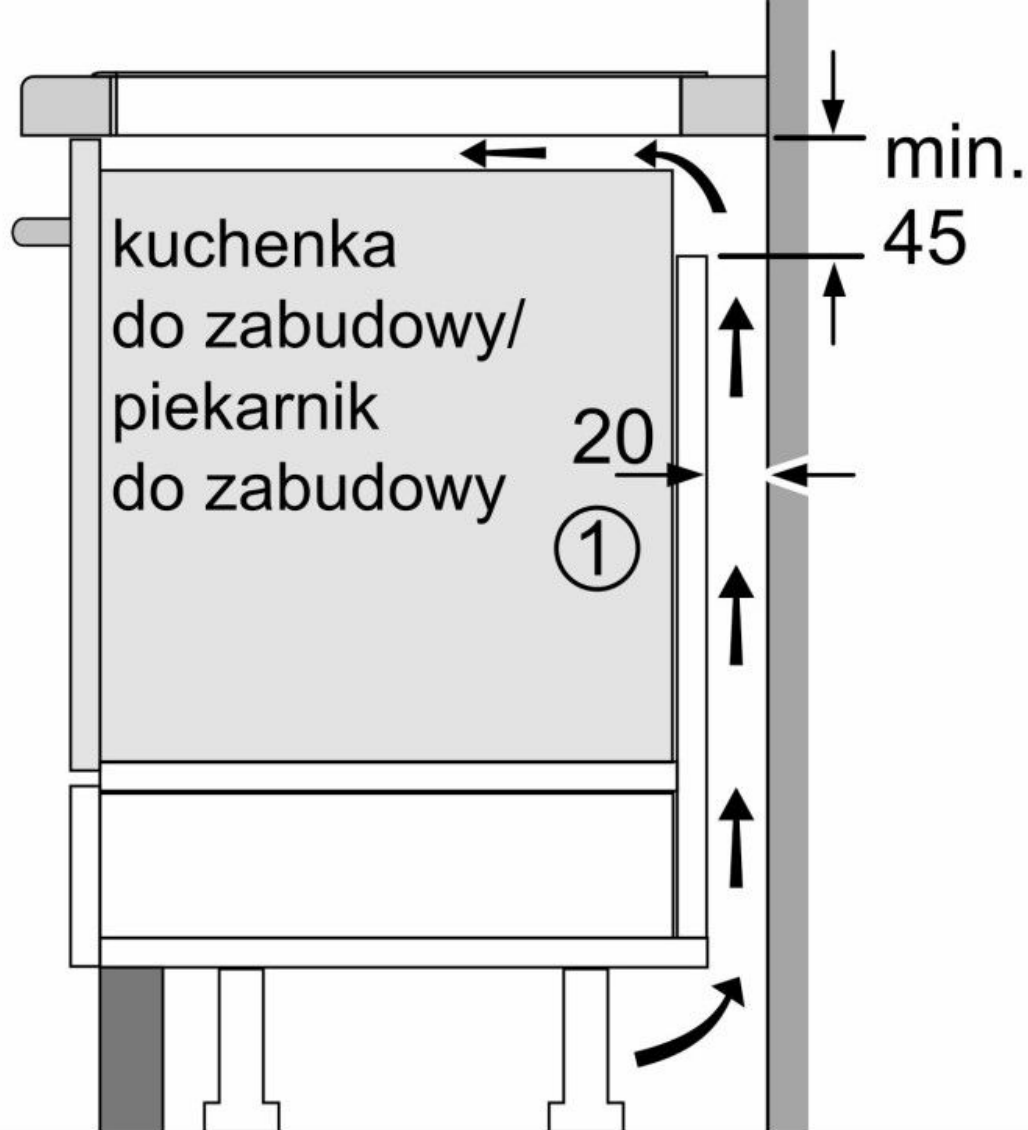

①  
Należy uwzględnić  
miejsce na szczelinę  
wentylacyjną

wymiary w mm